



AB 311

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku. Dział Laboratoryjny  
15-099 Białystok, ul. Legionowa 8  
tel: 85 732 60 11 Fax: 85 740 48 99 email: sekretariat@wsse.bialystok.pl

Sprawozdanie Nr LPW.9051.577.2015.750 z badań wody

Strona

Stron

Białystok, dnia 2015-05-08

1

1

Nazwa i adres klienta: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. 1-go Maja 13A

Próbki dostarczył: Reducha S. pracownik PSSE w Sokółce

Data/Godzina przyjęcia próbek do badań 2015-05-07 / 10:15

Opis próbki:

Próbkę wody dostarczono wraz z protokołem nr 24/HK/2011P/15 zawierającym dane:

-nazwa urządzenia lub źródła wody: wodociąg Stara Kamionka


-data/godzina pobrania próbki 2015-05-07 / 08:50

-Próbkę pobrał: Kozłowska H. pracownik PSSE w Sokółce

Stan próbki bez zastrzeżeń

Data wykonania badań: 2015-05-07 ÷ 2015-05-07

Niniejsze sprawozdanie z badań/pomiarów zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczone są literą - N

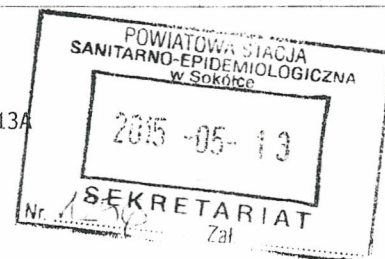

zgodnie z PP/HK-01

Kod próbki	750/LPW/N
Miejsce pobrania próbki	Lipina gm. Sokółka Szkoła Podstawowa zawór czerpalny w łazience dla personelu
Rodzaj wody	woda przeznaczona do spożycia z ujęcia podziemnego
Rodzaj próbki	Jednorazowa

Najwyższe dopuszczalne stężenie\*\*

## WYNIKI BADAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH

Nazwa oznaczenia	Procedura badawcza	Jednostka miary	Wynik badania	
Barwa ****	PN-EN ISO 7887:2012 metoda C	mg/l Pt	3 ± 2	-
Mętność ****	PN-EN ISO 7027:2003 rozdział 6	NTU	poniżej 0,5	1
Odczyn	PB-43 wyd. 1, data wyd. 15.02.2011	pH	7,5 ± 0,2 (temp. pomiaru 17,8 °C)	6,5 ÷ 9,5
Przewodność	PN-EN 27888:1999	µS/cm w 25°C	353 ± 78***	2500
Zapach ****	N PB-46 wyd. 1, data wyd. 19.10.2009	-	Z0	-
Smak ****	N PB-46 wyd. 1, data wyd. 19.10.2009	-	Z0	-
Amonowy jon	PN-C-04576-4:1994	mg/l	poniżej 0,20	0,50
Azotany	PN-EN ISO 10304-1:2009	mg/l	-	50*
Azoty	PN-EN ISO 10304-1:2009	mg/l	-	0,50/0,10*
Mangan	PB-67 wyd. 2, data wyd. 15.02.2013	µg/l	-	50
Żelazo	PB-83 wyd. 2, data wyd. 15.02.2013	µg/l	-	200
Glin	N PN-ISO 6332:2001 pkt 7.1	µg/l	-	200
	PB-30 wyd. 1, data wyd. 15.02.2013	µg/l	-	200

Cel badania: Próbka w ramach planu badania jakości wody na rok 2015

\* Warunek: [azotany]/50+[azoty]/3 &lt; lub = 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l. Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości 0,10 mg/l.

\*\* Wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417) zmienionego rozporządzeniem z dnia 20 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 72 poz.466).

\*\*\*Temperatura pomiaru 17,3 °C. Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.

\*\*\*\*Parametr w w/w rozporządzeniu z przypisem " Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian"

Podana wartość niepewności nie uwzględnia etapu pobierania próbki i stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k =2

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki

Bez pisemnej zgody WSSE w Białymstoku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

**Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbki.**

Autoryzował:

Sokółka, dnia 08.05.2015 r.  
[Podpis]

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku. Dział Laboratoryjny 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8 tel: 85 732 60 11 Fax: 85 740 48 99 email: sekretariat@wsse.bialystok.pl			
Sprawozdanie Nr	LM.9051.785.2015.977	z badań wody	Strona
	Białystok, dnia 2015-05-08		1
			Stron
			1

Nazwa i adres klienta: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. 1-go Maja 13A

Próbki dostarczył: pracownik PSSE w Sokółce

Data/Godzina przyjęcia próbek do badań 2015-05-07 / 10:15

Opis próbki:

Próbkę wody dostarczono wraz z protokołem nr 24/HK/2011P/15

zawierającym dane:

-nazwa urządzenia lub źródła wody: Wodociąg Stara Kamionka, gm. Sokółka

-data/godzina pobrania próbki 2015-05-07 / 08:50

-Próbkę pobrał: pracownik PSSE w Sokółce

zgodnie z PP/HK-01

Stan próbki bez zastrzeżeń

Data wykonania badań: 2015-05-07 ÷ 2015-05-08

KIEROWNIK  
sekcji Badań Mikrobiologicznych  
21.05.2015  
Irena Jarońska

Kod próbki	977/LM/N	
Miejsce pobrania próbki	Malawicze Dołne, gm. Sokółka, Szkoła Podstawowa, kurek czerpalny w kuchni	
Rodzaj wody	woda przeznaczona do spożycia	Najwyższa dopuszczalna wartość*
Rodzaj próbki	Jednorazowa	

#### WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Nazwa oznaczenia	Procedura badawcza	Wynik badania	
Liczba bakterii grupy coli (jtk) w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014 -12	0	0
Liczba bakterii Escherichia coli (jtk) w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014 -12	0	0
Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) (jtk) w 100 ml wody	PB-101 wyd. 1 Data wydania 24.09.2010	-	0
Liczba paciorkowców kałowych (Enterokoki) (jtk) w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	-	0
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) w (22±2) °C po 72h w 1 ml wody	PN-EN ISO 6222:2004	-	**

Próbka w ramach planu badania jakości wody na rok 2015

\* Wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417) zmienionego rozporządzeniem z dnia 20 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 72 poz.466).

\*\*Parametr w w/w rozporządzeniu z określeniem "Bez nieprawidłowych zmian"

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki

Bez pisemnej zgody WSSE w Białymstoku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

**Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek.**

KIEROWNIK  
sekcji Badań Mikrobiologicznych  
Autoryzował:  
Irena Jarońska